


× 鉄道事業者からのお願いです ×

感電注意

非電化区間でも**6,600V**の高圧電流が流れています。
線路上の電線には**絶対に触れないで**ください。

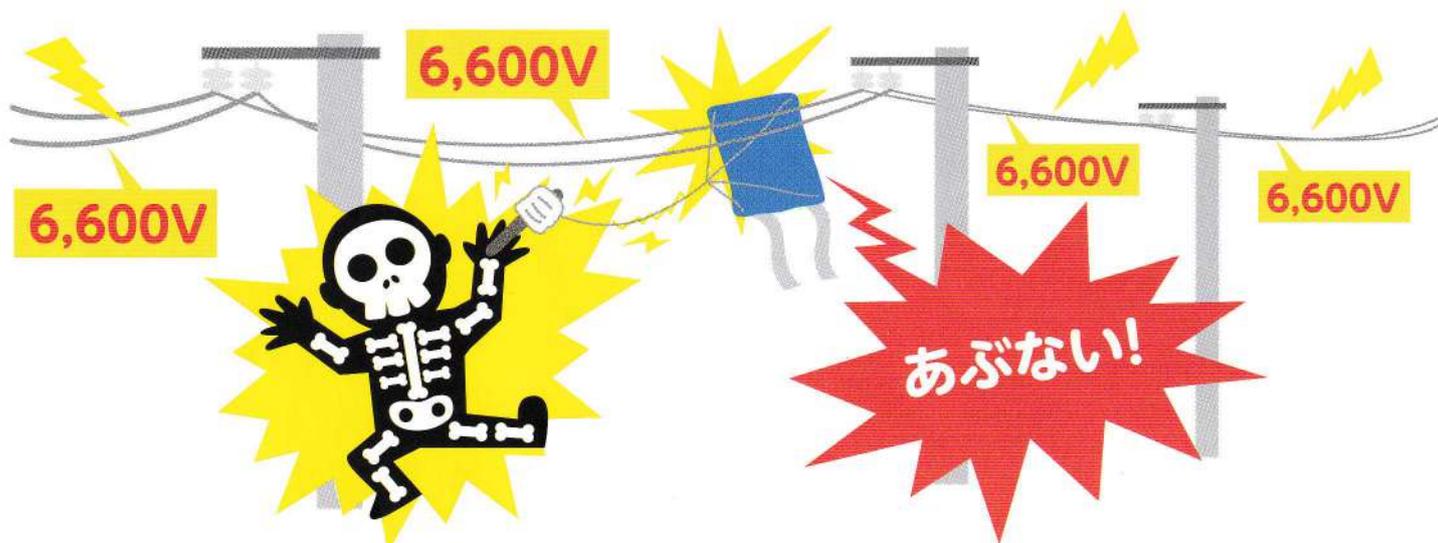

令和4年9月23日から長崎本線は一部非電化になりましたが、近年の鉄道は、踏切設備・信号設備・転てつ器などを自動化しているため、線路上空の電線には**6,600Vの高圧電流**が流れています。

鉄道線路近接協議のお願い

線路上の電線などに触れると、感電する恐れがあり非常に危険です。線路の近くで作業を行う場合は、JR九州ホームページから鉄道線路近接協議の申請を行ってください。



鉄道近接工事について

災害等により、切れたり垂れ下がった電線に絶対に近づかないでください。
感電事故等が発生した場合、下記まで至急連絡してください。

感電事故等の
連絡はこちら

JR九州
電力指令

TEL

092-624-3836